




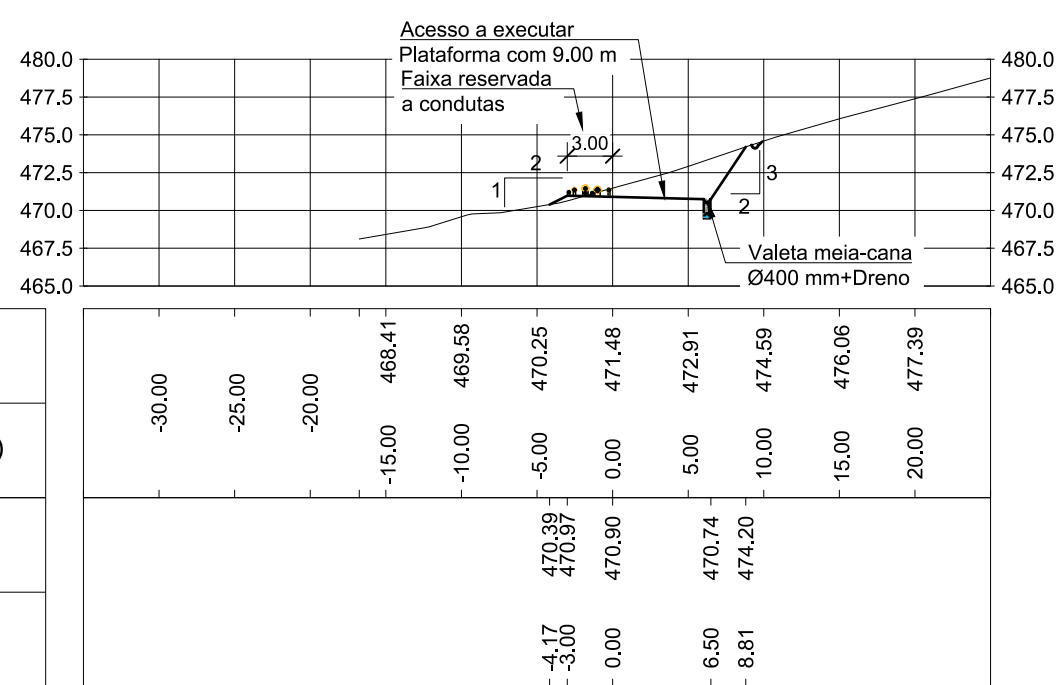


PT20
PK=0+525.000

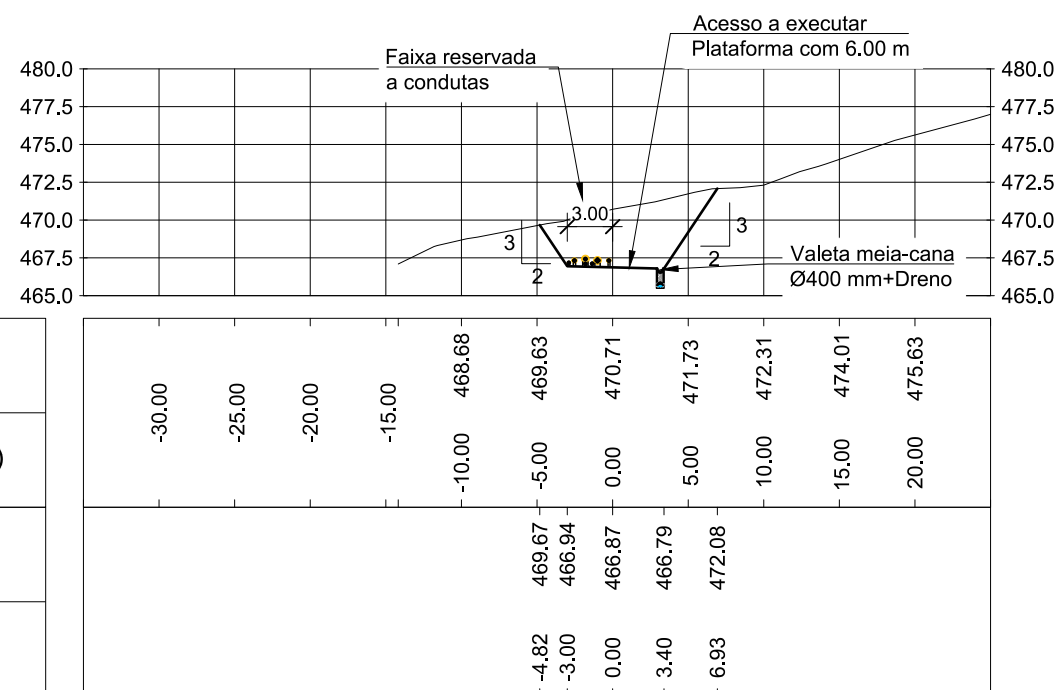


PT19
PK=0+500.000

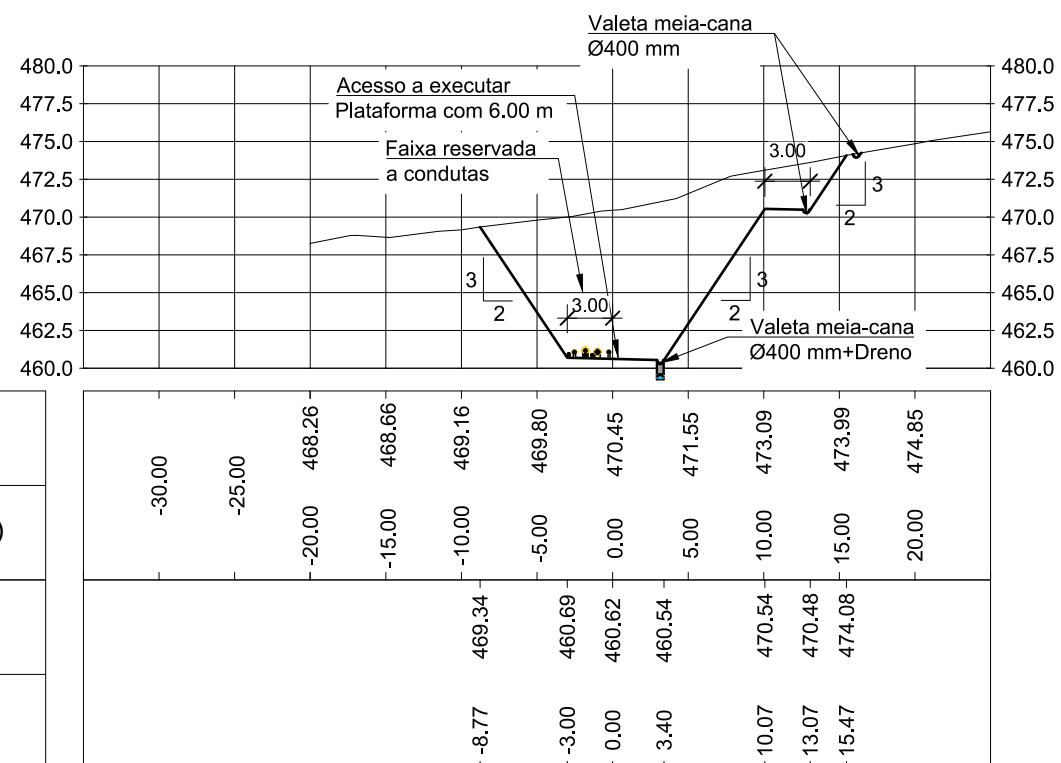


PT18
PK=0+475.000

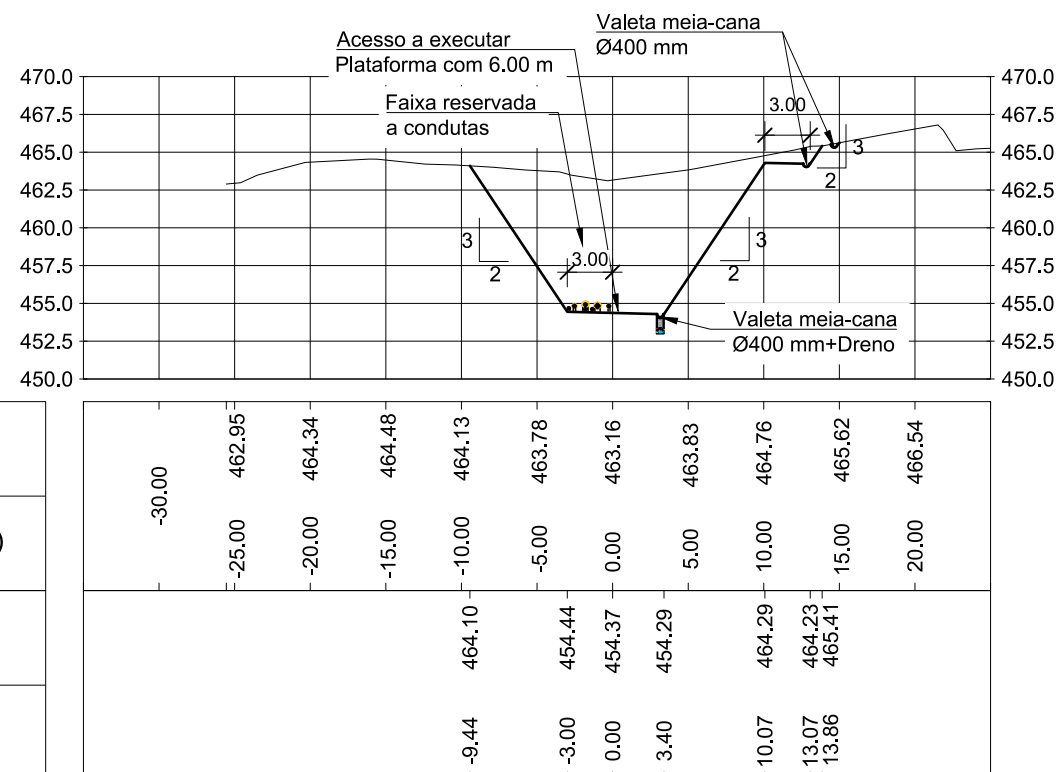


PT17
PK=0+450.000

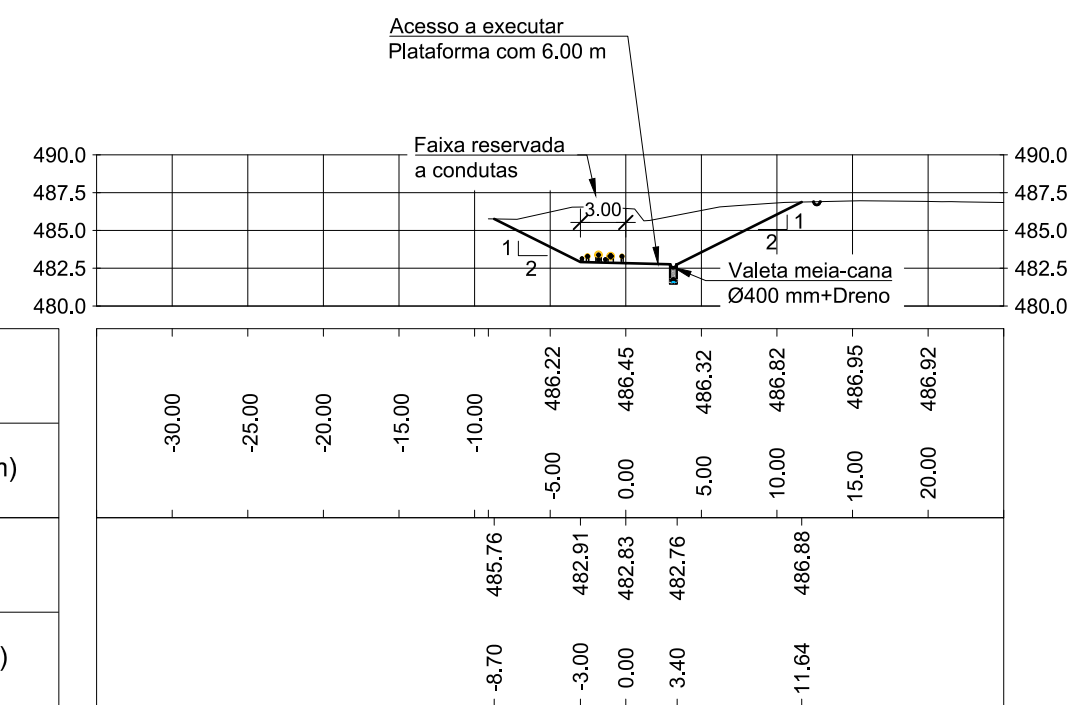


PT24
PK=0+625.000

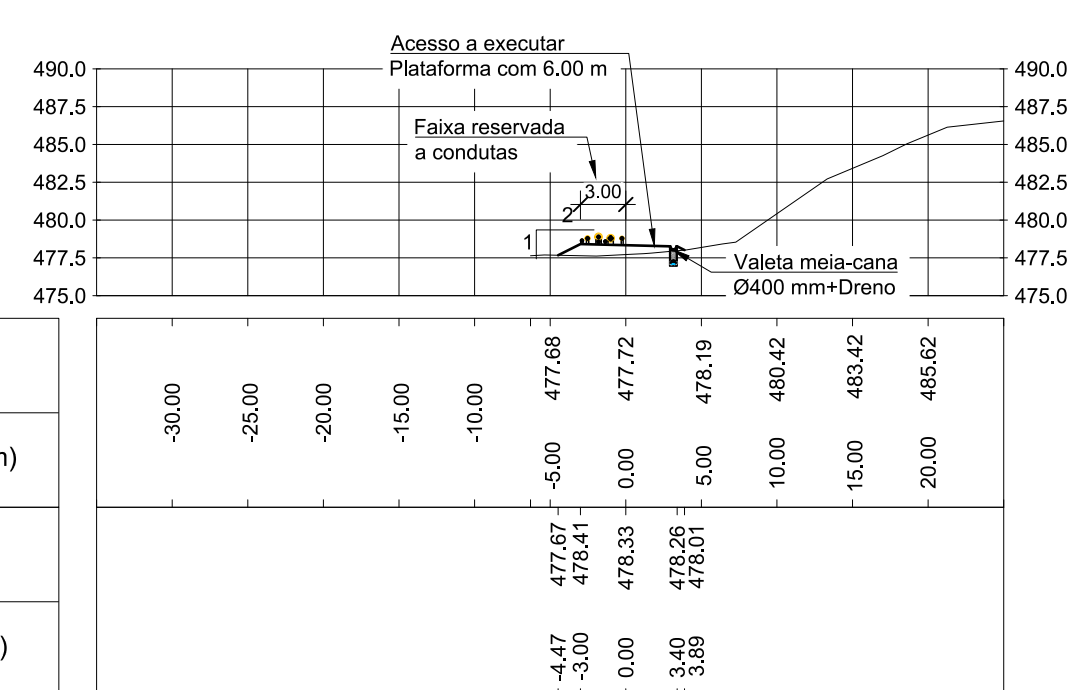

PT23
PK=0+600.000

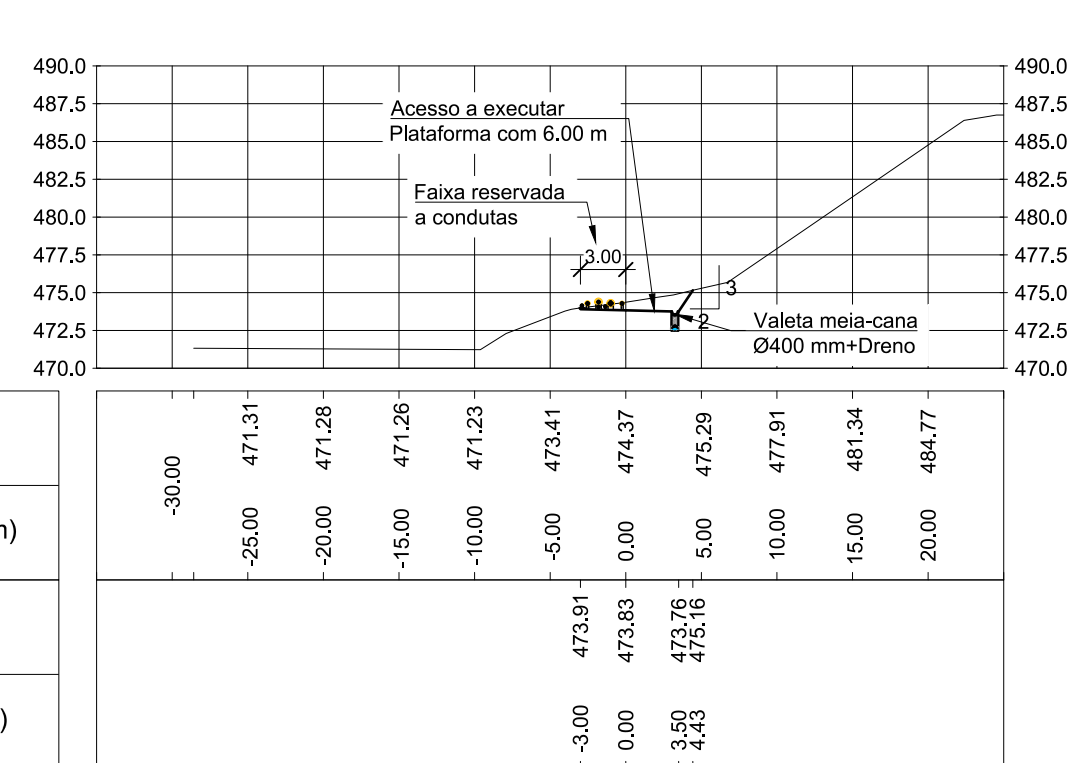


PT22
PK=0+575.000

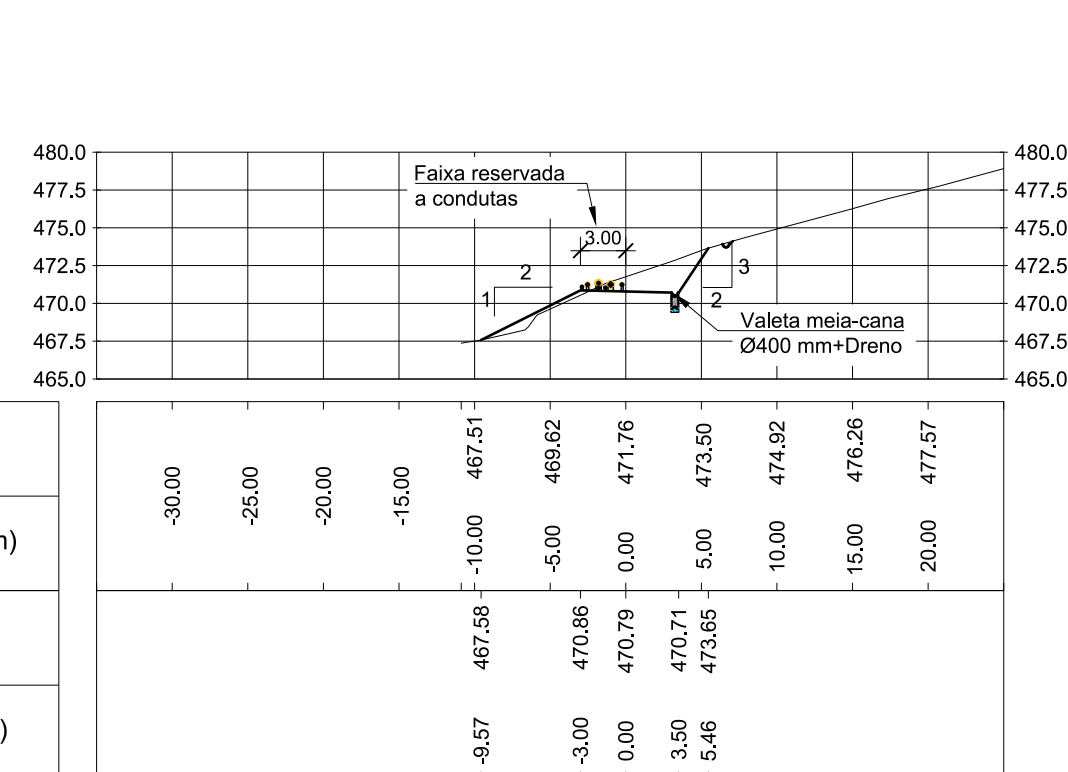


PT21
PK=0+550.000

NOTAS:

1. O TRAÇADO PODERÁ SER REVISTO DE ACORDO COM AS LIMITAÇÕES DO TRAÇADO DAS CONDUITAS A EXECUTAR.
2. DEVERÁ SER CONFIRMADA PELA EDA RENOVÁVEIS QUE TODAS AS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DO TRAÇADO, (INCLINAÇÕES, RAIOS DE CURVATURA E LARGURA DA VIA) ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS A CIRCULAR.
3. OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO E FURAÇÃO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS POR TÉCNICO COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM GEOTECNIA PARA CONFIRMAÇÃO DA NATUREZA DOS MATERIAIS INTERIORES E DOS PRESSUPOSTOS DO PROJETO.
4. OS DESENHOS DE DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DEVERÃO SER VISTOS EM CONJUNTO COM OS DESENHOS DA PONTE E DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS COM OS DESENHOS DE TRAÇADO DAS CONDUITAS.
5. TODOS OS TALUDES DE ESCAVAÇÃO DEVERÃO SER PROTEGIDOS COM HIDROSEMENTEIRA COM MISTURA DE AZEVIÉM.

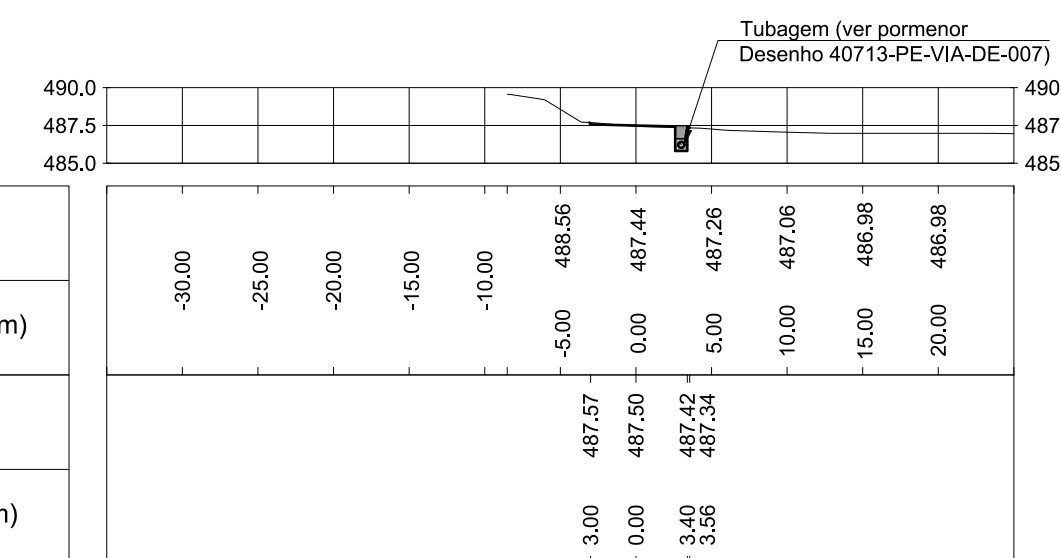

PT26
PK=0+675.000

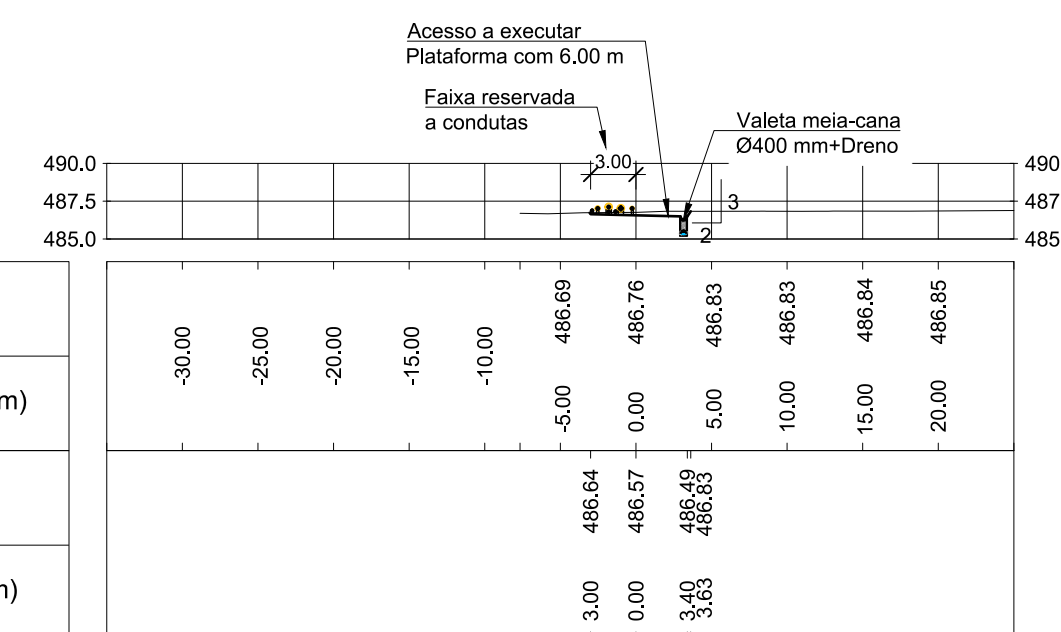

PT25
PK=0+650.000

Rev.	Data	Descrição	Proj.	Des.	Verif.	Aprov.	
o	Título	PROJETO DE EXECUÇÃO ACESSO SUL À PLATAFORMA DOS POÇOS CL8, CL9 E CL10 PERFIS TRANSVERSAIS. FOLHA 3/3				Data JUL-2024 Desenho nº 40713-PE-VIA-DE-005	